

一般競争入札の実施について

次のとおり一般競争入札を行いますので、ご参加いただきたくお知らせします。

令和8年2月10日

秋田県中央地区老人福祉総合エリア
所 長 澤 石 勉

1. 競争に付する事項

(1) 件名

消防設備等保守点検業務委託

(2) 業務内容

仕様書のとおり

(3) 契約期間

令和8年4月1日～令和11年3月31日まで

(4) 履行場所

秋田県中央地区老人福祉総合エリア

2. 競争に参加する者の必要資格に関する事項

- (1) 入札日現在で秋田市内に本社、支店又は営業所を有していること。
- (2) 過去に県、市、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有すること。
- (3) 国及び地方公共団体等から入札参加停止の措置を受けていないこと。
- (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
- (5) 消防設備士（甲種第1類、第4類、第5類及び乙種第6類）の有資格者が2名以上在籍していること（同一者が複数の資格を有するときは、各資格の数として認める）。ただし、甲種第1類、第4類、第5類の有資格者の1名については、当該類の乙種又は当該類に対応する消防設備点検資格者に代えることができる。

3. 競争入札執行の場所及び日時

(1) 入札場所

秋田市御所野下堤5丁目1番1号 秋田県中央地区老人福祉総合エリア 会議室

(2) 入札日時

令和8年2月26日（木）午前10時00分

4. 入札参加申込

(1) 入札参加申込書

秋田県中央地区老人福祉総合エリアホームページ (<http://www.silverarea.jp/chuou>) からダウンロードし、メール (chuoarea@fukinoto.or.jp) 又は F A X (018-829-2152) により申し込み、入札当日に、原本を持参すること。(来館手渡しによる申込も可)

(2) 入札参加申込書の受付期間

令和8年2月10日(火)～令和8年2月25日(水)
(※月曜日を除く、午前9時から午後5時まで)

(3) 入札参加申込の受理

電話又は F A X により、入札参加申込受理の連絡をします。

(4) 証明書類の提出

競争に参加する者の必要資格に関する事項について、必要に応じて証明書類の提出を求める場合があります。

(5) (4) により提出した書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとします。

5. 入札に関する事項

(1) 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金及び契約保証金

免除

(3) 入札書記載金額

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)を落札金額とするので、入札者は見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 入札執行回数

3回を限度とする

(5) 入札の取りやめ等

入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められる場合は、当該入札参加者又はその代理人を入札会場から退去させ、入札を取りやめることがある。

(6) 入札書の無効

①入札参加資格がない者及び入札者に求められる義務を履行しなかった者が入札した場合。

②記名押印がない場合。

③入札金額を訂正している場合。

④誤字、脱字等により必要事項が確認できない場合。

6. その他

(1) 本入札について質問等がある場合には、令和8年2月25日(水)正午までの間に
書面(様式任意。FAX可)により、下記問合せ先まで申し出ることができます。

(2) 申込書等の作成に係る費用は、申込者の負担とします。

(3) 提出された申込書等は返却しません。

(4) 契約に係る費用(印紙等)は落札者負担とします。

(5) その他不明な点は、下記までお問い合わせください。

〒010-1412 秋田市御所野下堤5丁目1番1号

秋田県中央地区老人福祉総合エリア 管理事業課 宮田 巨樹

電話番号 018-829-2151 FAX 018-829-2152

入 札 参 加 申 込 書

令和 年 月 日

秋田県中央地区老人福祉総合エリア
所 長 澤 石 勉 様

住 所

事業所名

代表者名



電話番号

秋田県中央地区老人福祉総合エリアの消防設備等保守点検業務委託契約に係る一般競争入札に参加いたします。併せて、入札案内に定める競争入札に参加する者の必要資格に関する条件を満たすことを誓約します。

(様式第26号)

(再 ・ 再々)

入 札 書

令和 年 月 日

秋田県中央地区老人福祉総合エリア
所長 澤石 勉 様

代表者が入札する場合	代理人が入札する場合
住 所 商号又は名称 代表者名 印	商号又は名称 代理人住所 代理人氏名 印

次のとおり入札します。

入札に付する事項	消防設備等保守点検業務委託契約				
入札金額					
物品名	規格・品質	数量	単位	金額 (消費税抜)	備考
消防設備等保守点 検業務	仕様書のとおり	1	式	円	

(注意)

1. 入札金額は、アラビア数字で記載すること。

(様式第27号)

委任状

令和 年 月 日

契約担当者 秋田県中央地区老人福祉総合エリア 所長 澤石 勉 様

(住所)
私は (受任者住所氏名) (氏名) _____

使用する印	
-------	--

を代理人と定め、(入札に付する事項) 消防設備等保守点検業務委託契約 の

入札に関する一切の権限を委任します。

住 所

商号又は名称

代表者名

印

消防設備等保守点検業務委託仕様書

秋田県中央地区老人福祉総合エリア

本仕様書は、秋田県中央地区老人福祉総合エリアで委託する、消防設備等保守点検業務に関する仕様の概要を示す。

1. 業務概要と委託期間

(1) 消防設備等の法定定期点検を実施し、各機器の機能の適正さを確認し、また安全かつ良好な機能状態を維持管理するよう努めることとする。

(2) 委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの3年間とする。

2. 特記仕様

(1) 一事業年度内の業務対象設備等は下記のとおりとする。

保守点検区分	規 格 ・ 仕 様	単 位
① 自動火災報知設備等劣化診断		一式
② 防火対象物点検 (消防設備定期点検)		一式
③ 自動火災報知設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
④ 非常放送設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
⑤ 防排煙制御設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
⑥ スプリンクラー設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
⑦ 消火器設備	機器点検 2 回	一式
⑧ 自家発電設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
⑨ 誘導灯設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
⑩ 避難器具設備	総合点検 1 回 (機器点検含む)、 機器点検 1 回	一式
⑪ 消防用水	機器点検 2 回	一式

※詳細は別紙のとおり

(2) 業務実施項目は下記のとおりとする。

① 年間維持管理予定表の作成及び点検、清掃

消防設備等年間点検予定表を作成して技術者を派遣し、消防設備等の点検、清掃、注油及び調整等を行うこと。

②部品及び機器の修理、取替、調整、消耗品の交換

設備の分析を通じて機器の機能維持に必要と判断した場合は、直ちに修理（1月以内に作業を完了すること）もしくは取替、調整について秋田県中央地区老人福祉総合エリアと協議すること。また、誘導灯の消耗品（電球等）は必要に応じ交換し、秋田県中央地区老人福祉総合エリアより交換依頼が有った場合は速やかに交換すること。

③技術者の派遣

（1）24時間いつでも技術者と連絡できる体制とし、故障や誤作動または火災等、緊急対応が必要な事象が発生したときには、技術者が1時間以内に秋田県中央地区老人福祉総合エリアに到着し、エリア職員との連携を図り、適切な作業と処置を行う。また、エリア利用客への説明等を行う。

（2）防災訓練（年数回実施）時は必要な部材を用意し技術者を派遣すること。

※上記の技術者派遣費用は本契約金額に含めるものとする。

④精密検査

必要に応じ監督技術者を派遣し、総合的に機器装置の精密検査を行うこと。

（3）構造・規模

RC・S・一部木造、地上2階、床面積6,631㎡、延べ床面積9,297㎡

3. 報告書の提出

受託者は、業務実施後速やかに報告書及び写真帳を作成し、提出すること。

4. 事故防止と安全対策

（1）受託者は、点検対象機器及び機器付属物等について、業務着手前に作業上支障となる箇所の把握を行い、事故等の防止に努めること。

（2）受託者は、点検の実施に際しては、秋田県中央地区老人福祉総合エリアの業務、利用者等の安全に十分注意し、必要な標識の設置並びに業務の妨げにならないように処理をし、秋田県中央地区老人福祉総合エリアが指定する日時に行うこと。

5. 留意事項

受託者は、点検作業により秋田県中央地区老人福祉総合エリア付属物を破損した場合は、秋田県中央地区老人福祉総合エリアに報告し、速やかに復元しなければならない。

6. 一般指摘事項

（1）受託者は、秋田県物品供給登録業者であること。

（2）受託者は反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力との関わりが無いこと。

(3) 再委託の禁止

受託者は、この業務の履行につき全部又は一部を他のものに再委託させてはならない。

(4) 権利義務の譲渡禁止

受託者は、この業務によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(5) 関係法令の遵守

①消防設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者の有資格者が行うこと。また自動火災報知設備等劣化診断にあたっては有資格者が行うこと。

②消防法に基づく消防機関への報告手続きと書類提出及び立会検査を行うこと。

③受託者は業務の実施に当たり、関係法令、規則、条例等を遵守すること。

(6) 契約の解除

秋田県中央地区老人福祉総合エリアは受託者が仕様に違反して、又は作業に不誠実である場合は、業務委託を解除する。

7. その他

(1) この仕様書は業務の大要を示すものであるから、この仕様書に示されない事項であっても必要と認められた業務はこれを実施するものとする。

(2) この仕様書に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときには、秋田県中央地区老人福祉総合エリアと受託者で協議して定めるものとする。

消 防 設 備 等 仕 様 一 覧 表


秋田県中央地区老人福祉総合エリア

設 備 区 分 等				数 量 等
①	自動火災報知設備等劣化診断	コミュニティーセンター		× 3 年
②	防火対象物定期点検	コミュニティーセンター		× 3 年
③	自動火災報知設備	総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	火災・ガス漏れ受信機	製造者名	能美防災株式会社	1
		型式等	GR型受信機 FCRGJ001B-R-510KR	
	メッセージ表示機			1
	発信機（P型 1 級アドレスابل型） FMBJ102-U			12
	感知器	光電アナログ式分離型		2組
		光電アナログ式スポット型		26
		熱アナログ式スポット型		6
		熱アナログ式スポット型（防水型）		1
		光電式スポット型	2 種	142
		差動式スポット型	2 種	12
		定温式スポット型	特種	6
		定温式スポット型（防水型）	特種	33
		定温式スポット型（防水型）	1 種	17
		定温式スポット型（防水型 150℃）	1 種	2
	ガス漏れ検知器			6
④	非常放送設備	総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	操作部	製造者名	Panasonic	1
		型式等	WK-ER500A	
	増幅器	製造者名	Panasonic	1
		型式等	WU-PD182	
	スピーカー	型式等	壁掛型	26
		型式等	埋込型	76
⑤	防排煙設備	総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	制御器	製造者名	能美防災株式会社	1
		型式等	R-21 FCRG090 1997年製	
	防排煙専用感知器		煙感知器(23)、熱(定温)感知器(1)	24
	専用感知器連動		シャッター	3
	感知器連動		防煙たれ壁	8
	手動開閉装置		防火扉	9


消 防 設 備 等 仕 様 一 覧 表

秋田県中央地区老人福祉総合エリア

設 備 区 分 等					数量等
⑥	スプリンクラー設備		総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	ポンプ	製造者名	株式会社荏原製作所		1
		型式等	150MSFP3 545A		
	電動機	製造者名	東芝		1
		型式等	TIKK-DBK8 45KW		
	スプリンクラーヘッド		7 2 度 9 6 度 1 3 9 度（サウナ室用開放型× 3）		1,101
	補助散水栓				14
⑦	消火器設備		機能点検 2 回		× 3 年
	消火器（A）	製造者名	ミヤタ		34
		型式等	A10		
		製造者名	ミヤタ		3
		型式等	A20		
⑧	自家発電設備		総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	原動機	製造者名	三菱自動車工業株式会社		1
		型式等	6 D22-TC 243PS		
	発電機	製造者名	株式会社明電舎		1
		型式等	E-AF 200KVA 160KW		
	始動用蓄電池	製造者名	古河電池株式会社		12
		型式等	HS-200 2 0 1 2 年製		
⑨	誘導灯設備		総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	避難口	B級BH型点滅型誘導音装置付(5)、B級BH型(3)、B級BL型点滅型(4)、B級BL型(5)、20B型(11)			28
	室内通路	20A型(1)、20B型(1)			2
	廊下通路	中型(14)、床埋め込み(1)			15
	通路	B級BL型(2)			2
⑩	避難器具設備		総合点検 1 回（機器点検含む）、機器点検 1 回		× 3 年
	緩降機	製造者名	SSK株式会社		3
		型式等	スローダン 1 2 5 型		
⑪	消防用水		機器点検 2 回		× 3 年
			コンクリート地下水槽× 2 カ所		1

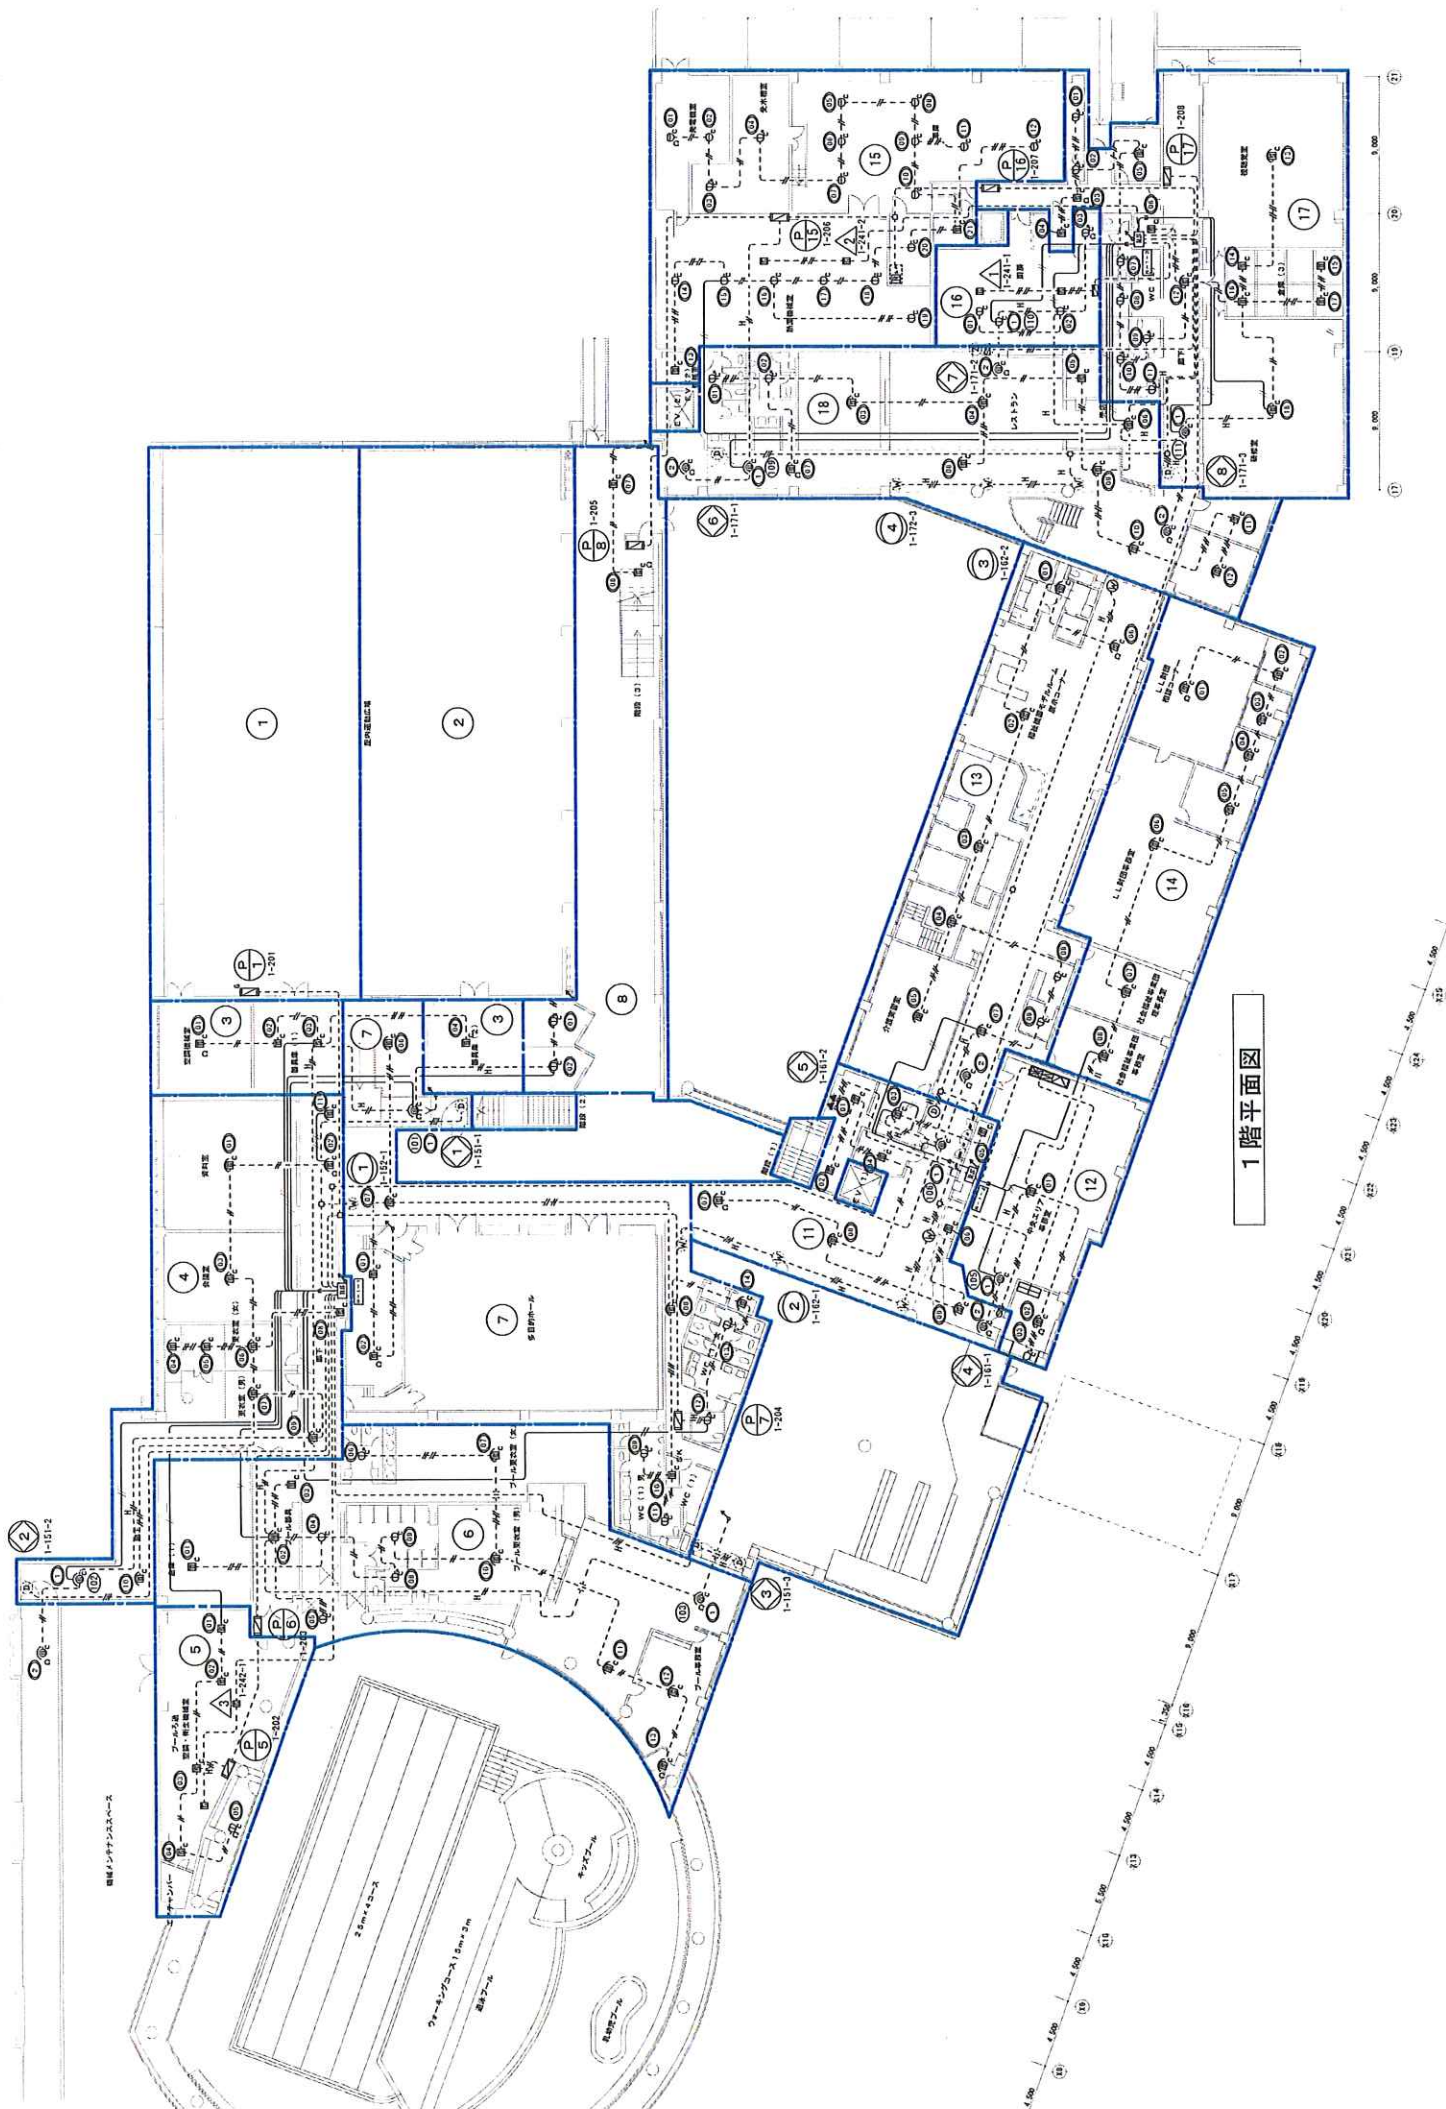

1階平面図

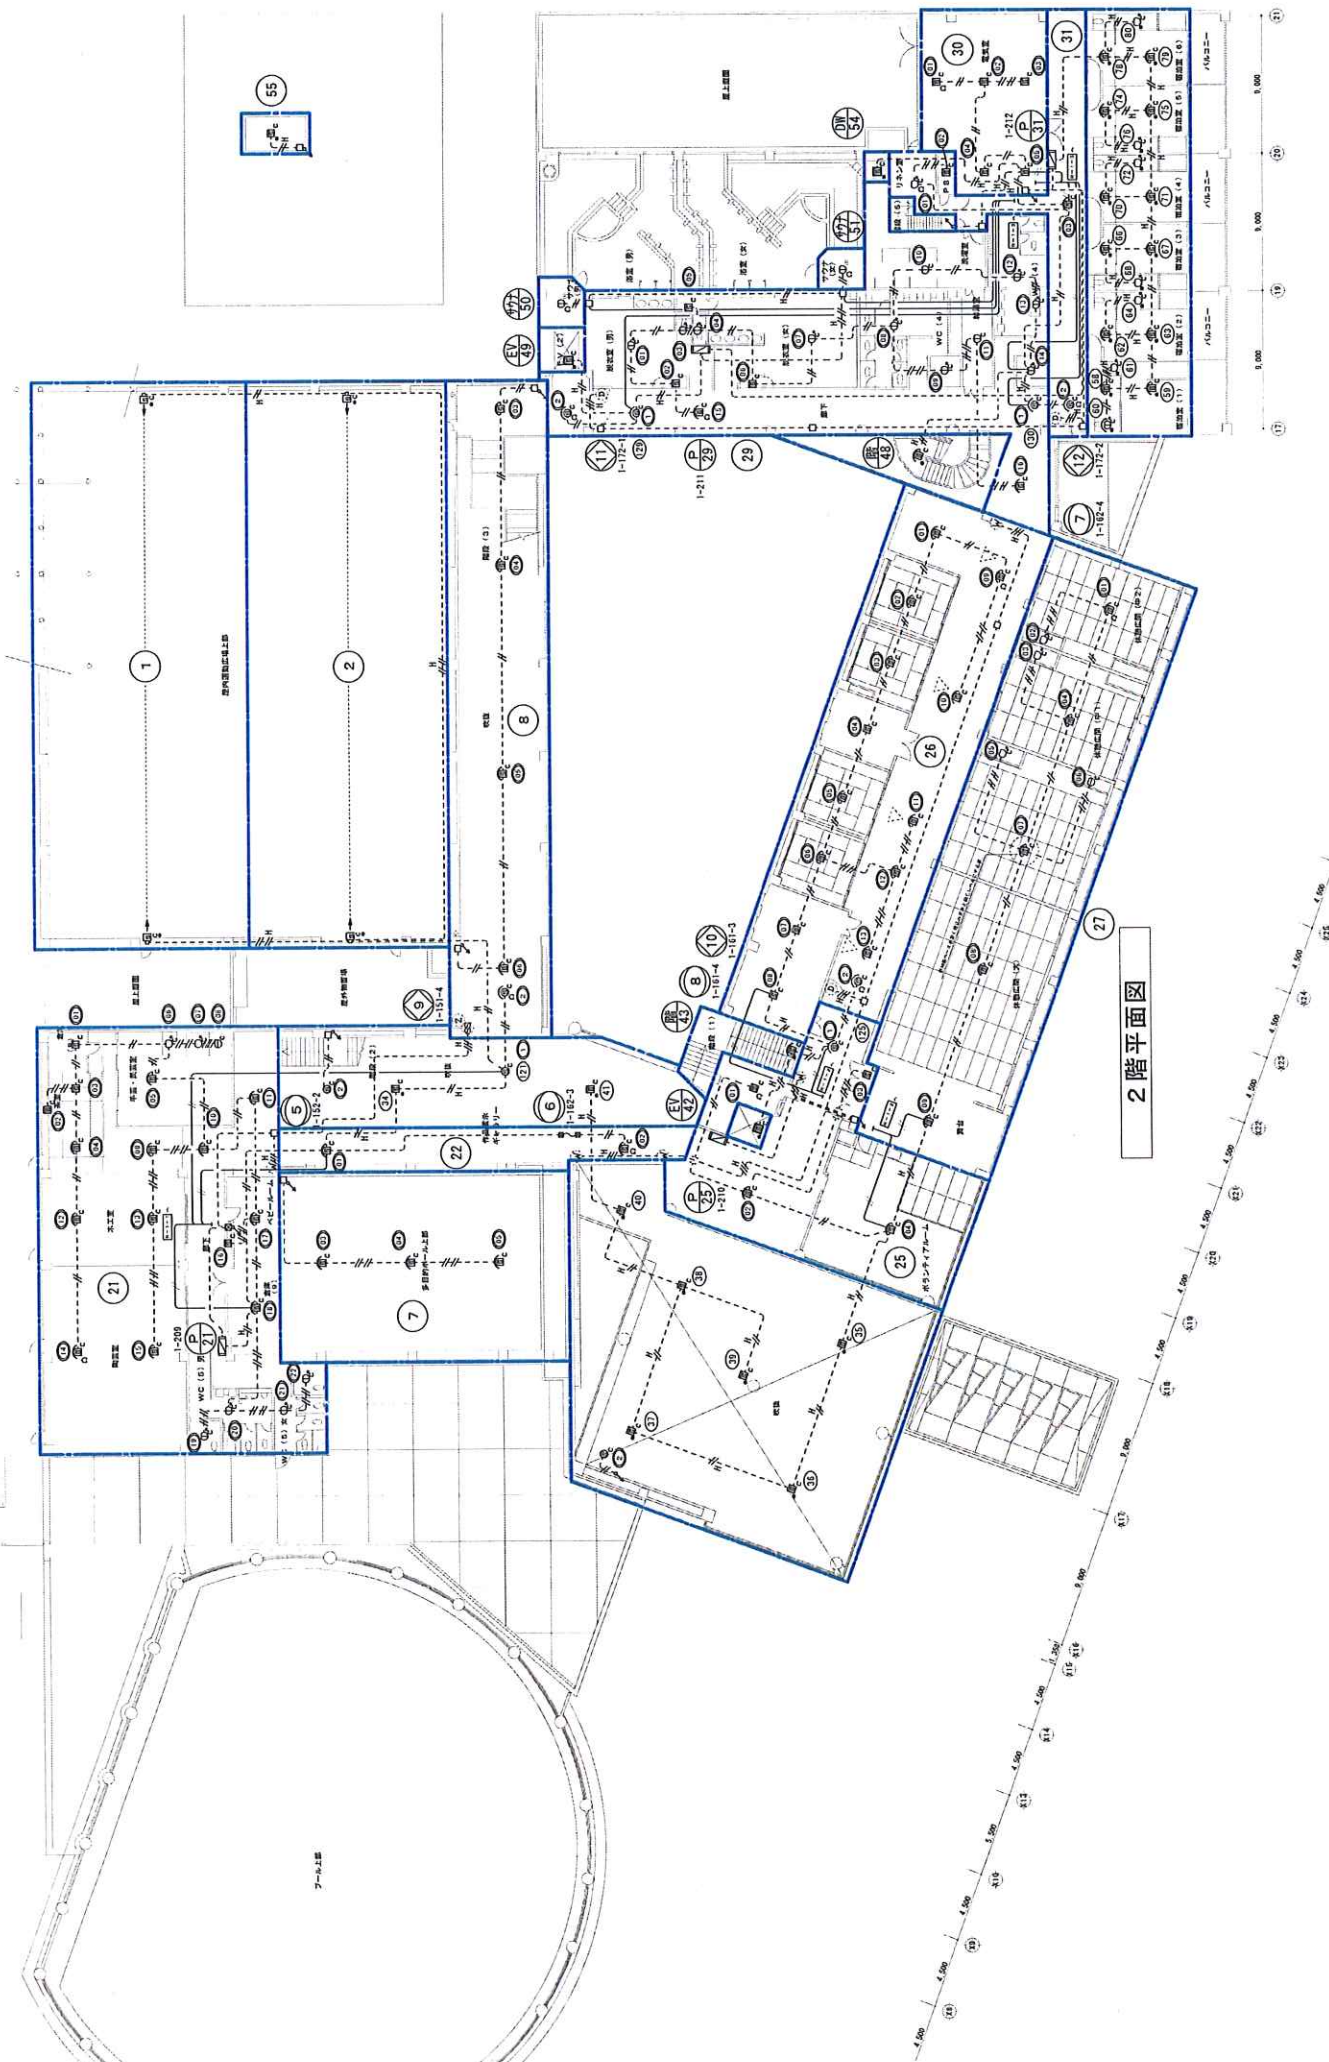

2階平面図

自動火災報知設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

印

用途	(1) 項 ・ ロ コミュニティセンター					
延べ面積	m ²	階数	地上 階	地下 階		
受信機	(蓄積式) ・ 二信号式 ・ アナログ式 ・ (自動試験機能付き) ・ 遠隔試験機能付き ・ その他()					
	P・GP型	級 回線数	R・GR型	自火報点数 59点 ・ その他点数 48点 ・ 予備点数 点		
	定格電圧	AC 100 V ・ DC 24 V				
	予備電源	(NiCd) ・ その他() DC 24 V 10 AH				
発信機	P 型	1 級 (R型)	屋内型	11 個	屋外型 1 個	
	(無線式	型 級	屋内型	個	屋外型 個)	
中継器	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他()		4回線	予備電源 有 (V AH) ・ 無	設置台数 8 台	
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他()		回線	予備電源 有 (V AH) ・ 無	設置台数 台	
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他()		回線	予備電源 有 (V AH) ・ 無	設置台数 台	
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他()		回線	予備電源 有 (V AH) ・ 無	設置台数 台	
	アナログ式・蓄積式・自動試験機能付き・遠隔試験機能付き・他()		回線	予備電源 有 (V AH) ・ 無	設置台数 台	
感知器	機 種		自	遠	種 別	個 数
	光電アナログ 式	分離 型 ()	○		種	2 個
	光電アナログ 式	スポット 型 ()	○		種	26 個
	熱アナログ 式	スポット 型 ()	○		種	6 個
	熱アナログ 式	スポット 型 (防水型)	○		種	1 個
	光電 式	スポット 型 ()	○		2 種	143 個
	差動 式	スポット 型 ()	○		2 種	12 個
	定温 式	スポット 型 ()	○		特 種	6 個
	定温 式	スポット 型 (防水型)	○		特 種	33 個
	定温 式	スポット 型 (防水型)	○		1 種	17 個
	定温 式	スポット 型 (防水型 150℃)	○		1 種	2 個
音響装置	種 別	種 類	電 圧	電 流	個 数	
	主音響装置(内蔵されているものを除く。)		DC V	mA	個	
	副音響装置(内蔵されているものを除く。)		DC V	mA	個	
	地 区 音 響 装 置		DC V	mA	個	
			DC V	mA	個	
			DC V	mA	個	
	放 送 設 備 と の 連 動		(有) ・ 無			
鳴 動 方 式		(一斉鳴動) ・ 区分鳴動				

警 戒 区 域		感知器(多信号又はアナログ式以外のもの)										地 区 音 響 装 置	結 果
受信機 の表示 番号	名 称	差動式		補償式 スポット 型	定温式		煙 感 知 器		炎 感 知 器				
		分 布 型	ス ポ ツ ト 型		ス ポ ツ ト 型	感 知 線 型	イ オ ン 化 式 ス ポ ツ ト 型	光 電 式	ス ポ ツ ト 型	分 離 型			
1- 3	運動広場 器具庫他								4				
1- 4	会議棟1階 会議・更衣室								11				
1- 5	プール棟 機械室				1				4				
1- 6	プール棟				5				8				
1- 7	会議棟1階 多目的ホール				4				10				
1- 8	運動広場 廊下吹抜				2				6				
1- 9													
1- 10													
1- 11	玄関棟1階 ELVホール								9				
1- 12	玄関棟1階 中央エリア事務室								2				
1- 13	玄関棟1階 展示コーナー				2				7				
1- 14	玄関棟1階 LL財団・事業団								8				
1- 15	浴室棟1階 車庫・熱源機械室		10		9				2				
1- 16	浴室棟1階 厨房				3								
1- 17	浴室棟1階 研修・視聴覚室				7				11				
1- 18	浴室棟1階 レストラン				2				10				
1- 21	会議棟2階 木工・陶芸室		1		6				15				
1- 22	会議棟2階 作品展示通路								2				
1- 23													
1- 24													
1- 25	玄関棟2階 ELVホール								4				
1- 26	玄関棟2階 休憩広間北側								13				
1- 27	玄関棟2階 休憩広間南側		1		3				5				
1- 28													
合 計													

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2. 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2. 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

警 戒 区 域		他 信 号 感 知 器				アナログ式感知器				地 区 音 響 装 置	結 果
受 信 機 の 表 示 番 号	名 称	熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	そ の 他 の 他 信 号 感 知 器	熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	煙 感 知 器 イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	光 電 ア ナ ロ グ 式			
								ス ポ ッ ト 型	分 離 型		
1- 1	運動広場 北側								1		
1- 2	運動広場 南側								1		
1- 34	会議棟1階 吹抜							1			
1- 35	玄関棟1階 玄関ホール							1			
1- 36	玄関棟1階 玄関ホール							1			
1- 37	玄関棟1階 玄関ホール							1			
1- 38	玄関棟1階 玄関ホール							1			
1- 39	玄関棟1階 玄関ホール							1			
1- 40	玄関棟1階 玄関ホール							1			
1- 41	会議棟1階 吹抜 玄関側							1			
1- 42	玄関棟2階 ELV							1			
1- 43	玄関棟2階 階段							1			
1- 48	浴室棟2階 階段							1			
1- 49	浴室棟2階 ELV							1			
1- 54	浴室棟2階 ダムウェーター							1			
1- 55	浴室棟2階 中央階段							1			
1- 58	浴室棟2階 宿泊室 はこべ前室							1			
1- 59	浴室棟2階 宿泊室 はこべ							1			
1- 60	浴室棟2階 宿泊室 はこべWC					1					
1- 61	浴室棟2階 宿泊室 はこべ押入					1					
1- 62	浴室棟2階 宿泊室 すずな前室							1			
1- 63	浴室棟2階 宿泊室 すずな							1			
1- 64	浴室棟2階 宿泊室 すずな押入					1					
合 計											

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2. 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

3. アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。

警 戒 区 域	他 信 号 感 知 器	アナログ式感知器				地 区 音 響 装 置	結 果			
		熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	煙 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	感 知 器						
				イ オ ン 化 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	ス ポ ッ ト 型					
受 信 機 の 表 示 番 号	名 称	熱 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	熱 煙 複 合 式 ス ポ ッ ト 型	そ の 他 の 他 信 号 感 知 器	熱 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	煙 ア ナ ロ グ 式 ス ポ ッ ト 型	感 知 器	ス ポ ッ ト 型	分 離 型
1- 66	浴室棟2階 宿泊室 すずしろ前室								1	
1- 67	浴室棟2階 宿泊室 すずしろ								1	
1- 68	浴室棟2階 宿泊室 すずしろ押入					1				
1- 70	浴室棟2階 宿泊室 ききょう前室								1	
1- 71	浴室棟2階 宿泊室 ききょう								1	
1- 72	浴室棟2階 宿泊室 ききょう押入					1				
1- 74	浴室棟2階 宿泊室 はぎ前室								1	
1- 75	浴室棟2階 宿泊室 はぎ								1	
1- 76	浴室棟2階 宿泊室 はぎ押入					1				
1- 78	浴室棟2階 宿泊室 なでしこ前室								1	
1- 79	浴室棟2階 宿泊室 なでしこ								1	
1- 80	浴室棟2階 宿泊室 なでしこ押入					1				

備考 1. この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2. 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。

3. アナログ式及び自動試験機能付きのものは、階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。

ガス漏れ火災警報設備

警 戒 区 域		ガス漏れ検知器	検知区域警報装置	ガス漏れ表示灯	音声警報装置のスピーカー	点検結果	備 考
番号 No.	名 称						
1-241-1	①浴室棟 1 階 厨房	1					
1-241-1	①浴室棟 1 階 厨房	1					
1-241-2	②浴室棟 1 階 熱源機械室	1					
1-241-2	②浴室棟 1 階 熱源機械室	1					
1-241-3	③プール 機械室	1					
1-241-3	③プール 機械室	1					
合 計		6					
備 考							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること
 2 点検結果欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良の項は措置欄に記入すること。
 3 受診機の表示番号又は警報地区ごとに個数を記入すること。

(その4)

制 御 区 域		感 知 器					自 動 閉 鎖 装 置 (回 線 数)										連 動 番 号	点 検 結 果
表 示 番 号	名 称	差 動 式 ス ポ ッ ト 型	定 温 式 ス ポ ッ ト 型				防 火 戸	防 火 シ ャ ッ タ ー	音 響 装 置	防 火 ダ ン パ ー	防 煙 た れ 壁	排 煙 口	排 煙 窓	手 動 操 作 箱	非 常 錠			
				光 電 式 ス ポ ッ ト 型	イ オ ン 式 ス ポ ッ ト 型	二 感 度												
1-151-1	運動広場 1 階更衣室			2			1											
1-151-2	会議棟 1 階渡り廊下			2			1											
1-151-3	プール棟 1 階受付入口			2			1											
1-151-4	運動広場 1 階廊下吹抜			2				1										
1-152-1	会議棟 1 階廊下										1							
1-152-2	会議棟 2 階廊下										1							
1-161-1	玄関棟 1 階受付			2				1										
1-161-2	玄関棟 1 階エリア事務室前			2			1											
1-161-3	玄関棟 2 階休憩広間前			2			1											
1-161-4	玄関棟 2 階階段前										1							
1-162-1	玄関棟 1 階E L Vホール										1							
1-162-2	玄関棟 1 階相談コーナー前										1							
1-162-3	玄関棟 2 階E L Vホール										1							
1-162-4	玄関棟 2 階休憩広間前										1							
1-171-1	浴室棟 1 階E L V前			2			1											
1-171-2	浴室棟 1 階レストラン		1	1				1										
1-171-3	浴室棟 1 階研修室前			2			1											
1-172-1	浴室棟 2 階E L V前			2			1											
1-172-2	浴室棟 2 階宿泊室前			2			1											
1-172-3	浴室棟 1 階レストラン前										1							
合 計			1	23			9	3			8							
備 考																		

- 備考 1 感知器及び自動閉鎖装置は該当欄に設置個数を記入する。
 2 点検結果欄は、良の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容および措置内容は備考欄に記入すること。
 3 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。